

## Mensaje al cliente de CRRUA


Fecha: 12/12/2024

### CRRUA pasa las pruebas de arsénico de diciembre de 2024

La Autoridad Regional de Servicios Públicos de Camino Real (CRRUA) aprobó sus pruebas mensuales voluntarias de arsénico para diciembre de 2024, según lo verificado por un laboratorio independiente. CRRUA proporciona servicios de agua y aguas residuales a Sunland Park y Santa Teresa, NM.

Los resultados de las pruebas publicadas por Eurofins Environment Testing, un laboratorio de pruebas de agua certificado por el Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED), muestran que los niveles de arsénico en tres instalaciones de tratamiento de arsénico (ATF) operadas por CRRUA están por debajo del Nivel Máximo de Contaminantes (MCL) de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de 10 partes por billón (ppb).

CRRUA excluyó a la ATF de Entrada Fronteriza de sus pruebas voluntarias mensuales debido a que continuaba cumpliendo con todos los requisitos de NMED.

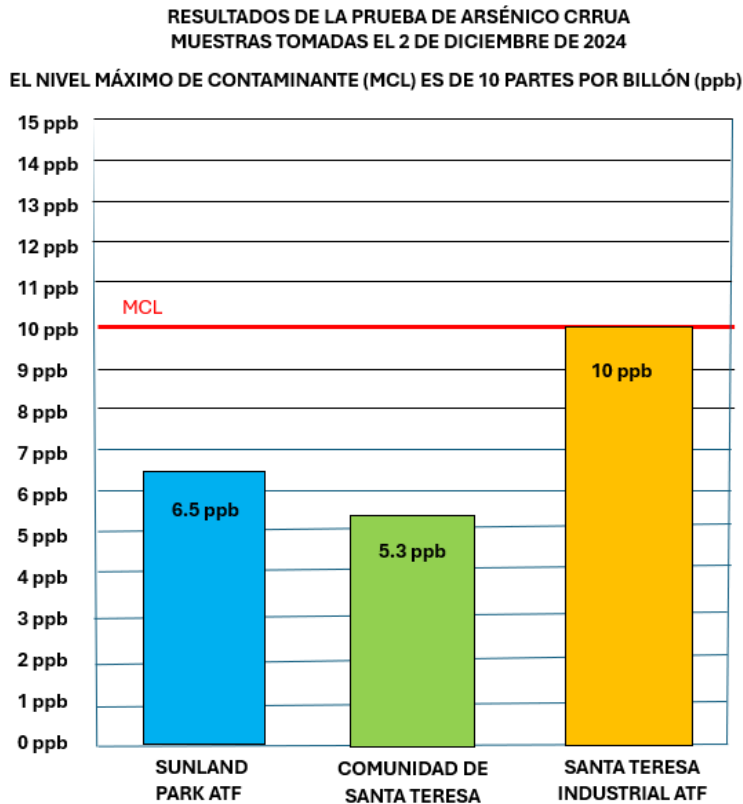

[CRRUA ha pasado 18 pruebas de arsénico](#) desde el 24 de enero de 2024, incluidas tres pruebas trimestrales consecutivas de NMED y 14 pruebas voluntarias verificadas por un laboratorio independiente certificado por NMED.

El director ejecutivo de CRRUA, Juan Crosby, dijo que tres de las cuatro Instalaciones de Tratamiento de Arsénico (ATF, por sus siglas en inglés) lograron recientemente [el cumplimiento de NMED](#) según el Promedio Anual Móvil (RAA, por sus siglas en inglés) del departamento.

El RAA se determina promediando las cuatro (4) muestras trimestrales anteriores. Al final de cada trimestre, el cumplimiento se basa en el RAA de las muestras trimestrales. Si el RAA está en o por debajo del Nivel Máximo de Contaminación (MCL) de 10 partes por billón (ppb), el sistema está en cumplimiento.

-0-