

Ciente CRRUA Message Revisado


Fecha: 11/11/2024

CRRUA pasa las pruebas de arsénico de noviembre de 2024

La Autoridad Regional de Servicios Públicos de Camino Real (CRRUA) aprobó sus pruebas mensuales voluntarias de arsénico para noviembre de 2024, según lo verificado por un laboratorio independiente. CRRUA proporciona servicios de agua y aguas residuales a los residentes de Sunland Park y Santa Teresa, NM.

Los resultados de las pruebas publicadas por Eurofins Environment Testing, un laboratorio de pruebas de agua certificado por el Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED), muestran que los niveles de arsénico en tres instalaciones de tratamiento de arsénico (ATF) operadas por CRRUA están por debajo del límite federal de 10 partes por billón (ppb).

CRRUA excluyó a la ATF de Entrada Fronteriza de sus pruebas voluntarias mensuales debido a que continuaba cumpliendo con todos los requisitos de NMED.

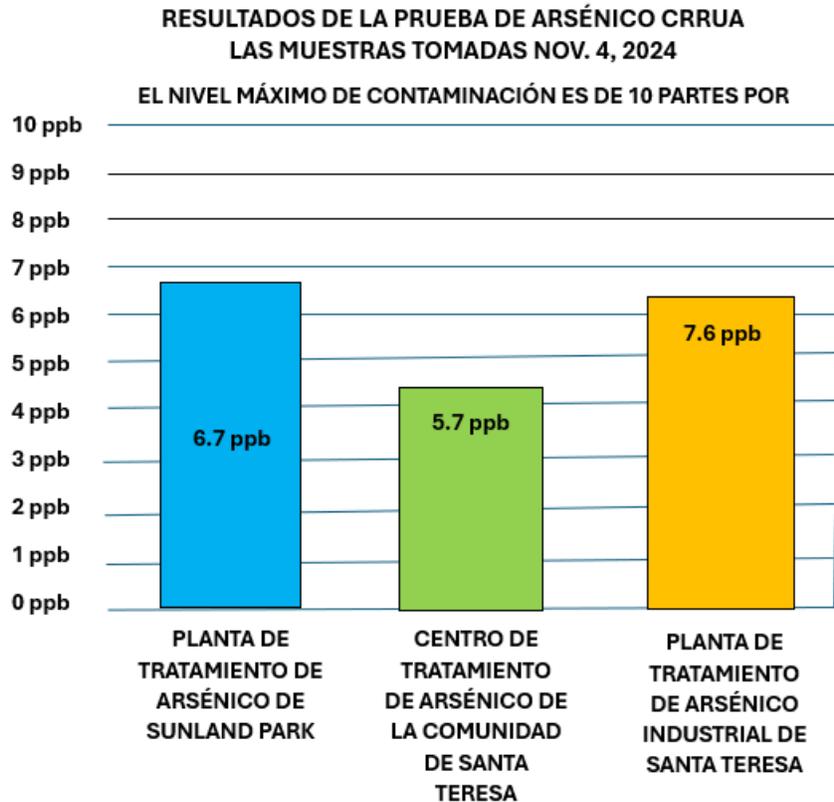

[CRRUA ha pasado](#) dieciséis (16) pruebas de arsénico desde el 24 de enero de 2024, incluidas dos pruebas trimestrales de NMED y catorce (14) pruebas mensuales voluntarias de arsénico verificadas por un laboratorio independiente.