

Mensaje al cliente de CRRUA


Fecha: 14/11/2024

Tres instalaciones de tratamiento de arsénico logran el cumplimiento de NMED CRRUA también pasa la tercera prueba trimestral consecutiva de arsénico de NMED

Tres de las cuatro Instalaciones de Tratamiento de Arsénico (ATF, por sus siglas en inglés) operadas por la Autoridad Regional de Servicios Públicos de Camino Real (CRRUA, por sus siglas en inglés) ahora cumplen con NMED según el Promedio Anual Móvil (RAA, por sus siglas en inglés) del departamento.

El RAA se determina promediando las cuatro (4) muestras trimestrales anteriores. Al final de cada trimestre, el cumplimiento se basa en el RAA de las muestras trimestrales. Si el RAA está en o por debajo del Nivel Máximo de Contaminación (MCL) de 10 partes por billón (ppb), el sistema está en cumplimiento.

Los resultados de las pruebas de arsénico del cuarto trimestre de NMED a partir de muestras de agua tomadas el 22 de octubre de 2024 confirman que los ATF de Santa [Teresa Community \(RAA 6.75 ppb\)](#), [Border Entry \(RAA 6.0\)](#) y [Sunland Park \(RAA 9.25\)](#) cumplen con el RAA.

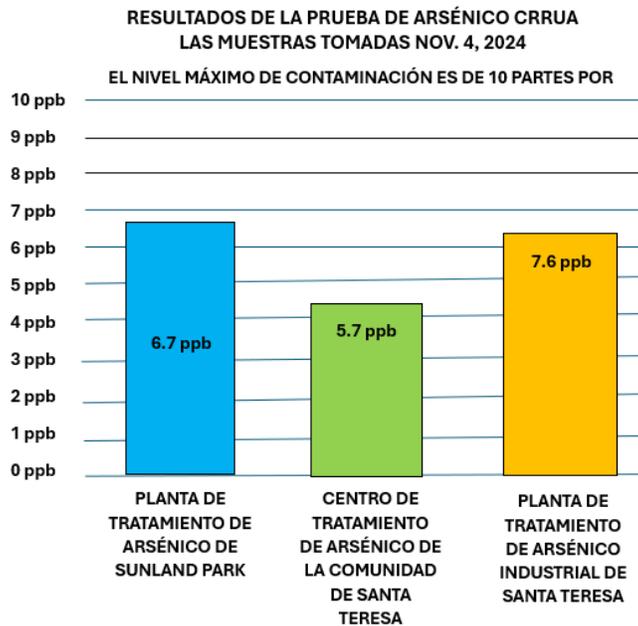

La ATF Industrial de Santa Teresa también pasó las pruebas de arsénico del cuarto trimestre de NMED y está cerca de lograr el cumplimiento. Dado que aún no cumple con los requisitos, NMED emitirá un Aviso de Violación (NOV.) El NOV se refiere estrictamente al cumplimiento y no a la calidad del agua. El agua de CRRUA sigue estando por debajo del MCL de 10 ppb y es segura para el consumo.

Esta es la tercera prueba trimestral consecutiva de [arsénico de NMED](#) que han pasado los cuatro ATF de CRRUA. CRRUA proporciona servicios de agua y aguas residuales a Sunland Park y Santa Teresa, NM.enic